

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0051200-08**  
Зареєстрований у Реєстрі

Термін дії з **08 квітня 2008** до **25 листопада 2012**  
Срок безперервності

Продукція **Суміш для вогнезахисного покриття 'Ендотерм 210104' для сталевих**  
Продукція **конструкцій**

**3824 90 700 0**

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

**24.66.48.670**

Відповідає вимогам  
Сотвештвует требованиям

усім обов'язковим пп. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо межі вогнестійкості R 120 сталевих конструкцій зведеною товщиною 5,4 мм з вогнезахисним покриттям 'Ендотерм 210104' середньою товщиною сухого шару не менше 28,85 мм та середньою витратою 0,45 кг/м<sup>2</sup> сухої суміші на утворення 1 мм товщини покриття в сухому стані, використанням ґрунтувального покриття ГФ-021 середньою товщиною сухого шару 0,05 мм. Гарантійний термін служби вогнезахисного покриття 'Ендотерм 210104' не підтверджувався

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',  
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70,  
код ЄДРПОУ 13481691

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',  
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70,  
код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Суміш для вогнезахисного покриття 'Ендотерм 210104', що виробляється серійно з 08.04.2008 до 25.11.2012 згідно з ТУ У 24.3-13481691-007-2003 'Суміш для покриття 'Ендотерм 210104' зі зміною 1. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 5 (п'ять) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 24.3-13481691-007-2003 зі зміною 1


Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 01.04.05)  
т.(044)461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 30.08.2007 № 5/СПК-07 Випробувального центру ТОВ 'Тест' (атестат акредитації № UA 6.001.H.145 від 21.05.2001). Сертифікат на систему управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 до 25.11.2012 виданий Органом з сертифікації систем якості Державного підприємства 'Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації' (Атестат акредитації № UA 5.001.038 від 22.05.2002). Рішення від 04.04.2008 №4973с6-08 Державного центру сертифікації МНС України

Державний орган з сертифікації  
Государственный орган по сертификации

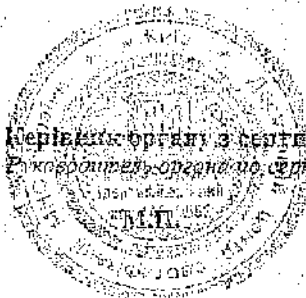

Підпис

**В.І. Приймаченко**

Ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76