

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за №
Зареєструються в Реєстрі

UA1.016.0050532-08

Термін дії з 07квітня 2008 до 25 листопада 2012
Срок дієвості с

Продукція Суміш для вогнезахисного покриття 'Ендотерм ХТ-150', яка
Продукція случується, для кабелів, сталевих конструкцій та дерев'яних
елементів горючих покриттів (крокви, лати)

3824 90 700 0

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

24.66.48.670

Відповідає вимогам
Совместителю

усім обов'язковим п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 'Пожарна безпека об'єктів будівництва', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' (I група вогнезахисної ефективності) за умови її нанесення на дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) з середньою товщиною сухого шару покриття не менше 0,31 мм (середня витрата суміші без урахування технологічних втрат не менше 0,595 кг/м²); п.п. 2.10, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо меж вогнестійкості R 30 та R45 для сталевих конструкцій зведеною товщиною 3,4 мм із вогнезахисним покриттям 'Ендотерм ХТ-150' середньою товщиною сухого шару не менше 1,5 мм та 3,4 мм відповідно, з середньою витратою суміші (без урахування технологічних втрат) 2,2 кг/м² та з використанням ґрунтувального покриття ГФ-021 середньою товщиною 0,05 мм; п.2 ГОСТ 12.2.007.14-75 «Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», додатку НА ДСТУ 4237-3-21:2004 "Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R" для пучків кабелів категорії А згідно з п.3 ГОСТ 12176-89 «Кабели, проводи и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения» за умови її нанесення на кабелі з середньою товщиною сухого шару покриття не менше 0,52 мм (витрата суміші не менше 1,55 кг/м²). Гарантійний термін служби вогнезахисного покриття "Ендотерм ХТ-150" не підтверджувався

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ТОВ 'Науково-виробниче підприємство 'Спецматеріали',
адреса: 83114, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 70, код ЄДРПОУ 13481691

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Суміш для вогнезахисного покриття 'Ендотерм ХТ-150', яка случується, що виробляється серійно з 07.04.2008 до 25.11.2012 згідно з ТУ У 13481691-97 'Суміш для покриття 'Ендотерм ХТ-150' зі зміною 1-5. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 5 (п'ять) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Маркування продукції здійснюється згідно з вимогами ТУ У 13481691-97

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 01.04.05)
т.(044)461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании


Протоколи сертифікаційних випробувань від 08.08.2005 № 281/Ц-2005 та від 26.09.2007 № 115/3Ц-2007 Науково-дослідного центру досліджень та випробувань на пожежну небезпеку УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації № UA 6.001.Т.176 від 16.01.2004). Протокол сертифікаційних випробувань від 03.09.2007 № 8/СПК-07 Випробувального центру ТОВ 'Тест' (Атестат акредитації № UA 6.001.Н.145 від 21.05.2004). Протокол оцінки результатів сертифікаційних випробувань від 10.10.2007 № 48-2007 Державного центру сертифікації МНС України. Сертифікат на систему управління якістю від 26.11.2007 № UA 2.038.02647-07 до 25.11.2012 виданий Органом з сертифікації систем якості Державного підприємства 'Донецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації' (Атестат акредитації № UA 5.001.038 від 22.05.2002)
Рішення від 04.04.2008 №4971с6-08 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



В.І. Приймаченко

Ініціали, прізвище

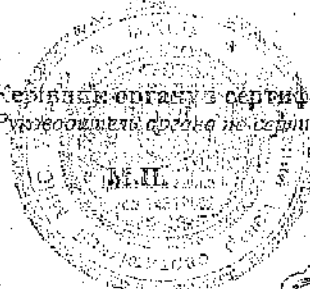

Ефективність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76